





## Česká asociace technických plynů

### Informační list 1/2014

**Platnost dokumentů popisujících pravidla pro výstavbu a provoz odpařovacích stanic nebo případně samotných instalací kryogenních zásobníků stabilních.**

#### **Základní sdělení**

Česká asociace technických plynů publikovala dokument IGC Doc 115/04/CZ Skladování kryogenních plynů (LIN, LOX, LAR) v prostorech uživatelů. Tento dokument plně nahrazuje dokument TPG G 502 01 Odpařovací stanice zkapalněných technických plynů. Výstavba a provoz.

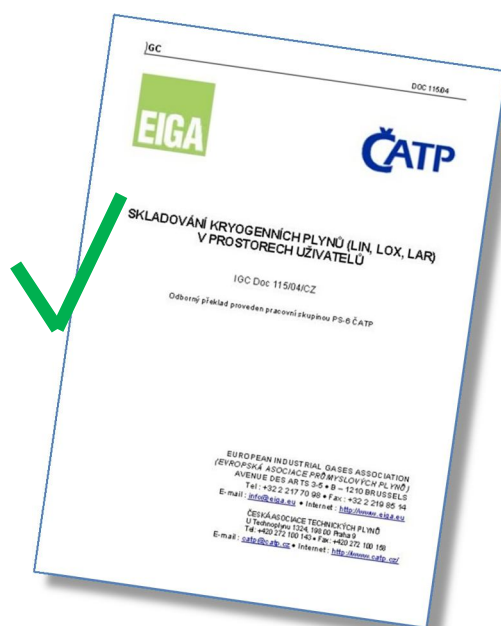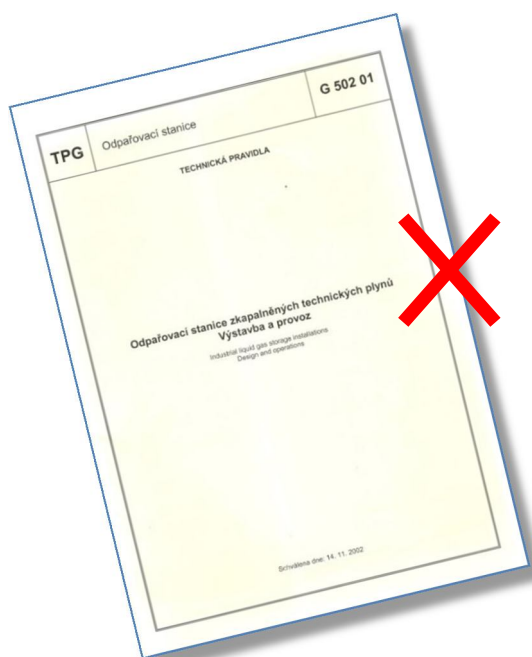

## **Zdůvodnění**

Dokument TPG G 502 01 vznikl na základě spolupráce organizací GAS s.r.o. a ČATP a byl publikován v systému vydávání technických pravidel GAS s.r.o. Dokument vychází po stránce obsahové z dokumentů EIGA (IGC 16/85/E, IGC 17/85/E, IGC21/85/E, IGC 25/85/E).

V průběhu platnosti tohoto dokumentu došlo k dvěma zásadním změnám:

- ČATP zavedla systém vydávání překladů relevantních dokumentů EIGA.
- Původní dokumenty EIGA popisující tuto problematiku (z kterých vychází TPG G 502 01) byly nahrazeny dokumentem novým IGC 115/04/E. Je předpoklad, že tento dokument bude udržován, a proto byl také zařazen do systému ČATP pro překlady dokumentů EIGA jako dokument IGC Doc 115/04/CZ.

## **Doplňující informace**

Dokument IGC Doc 115/04/CZ je dostupný v elektronické podobě na webových stránkách ČATP [www.catp.cz](http://www.catp.cz). Zde budou také v budoucnu publikována nová znění.

Z důvodu odstranění duálních dokumentů bylo navrženo zrušení dokumentu TPG G 502 01. Dokument byl následně vyřazen ze systému technických dokumentů GAS s.r.o.